


# PRZYŁĄCZE WODY DZ. 366

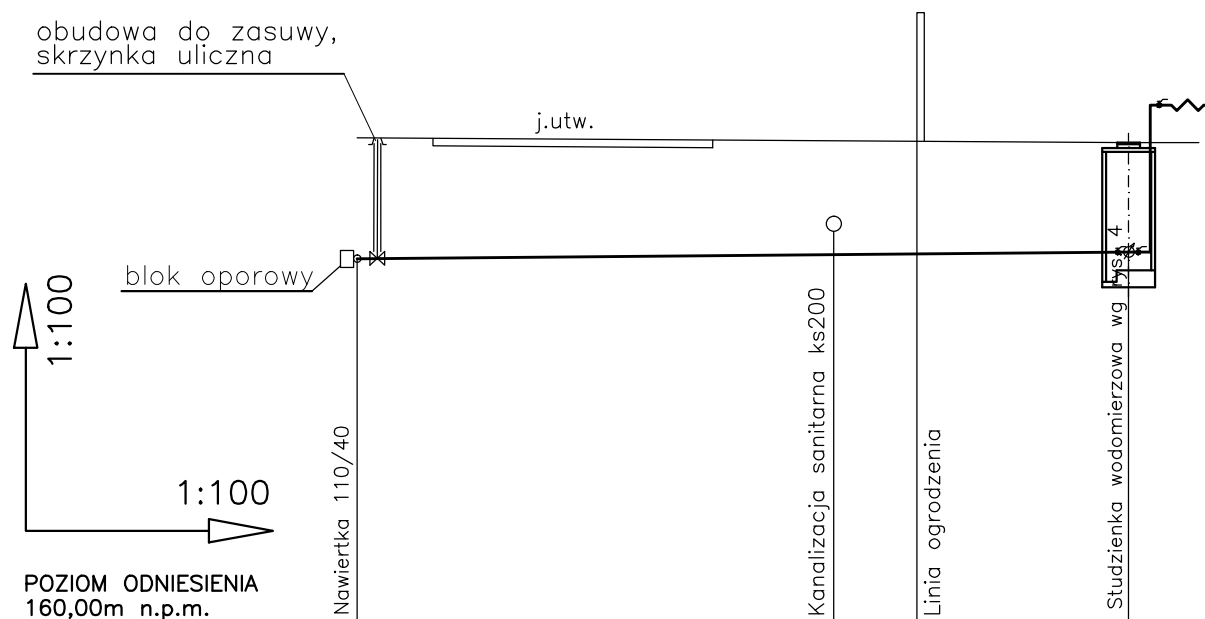

POZIOM ODNIESIENIA  
160,00m n.p.m.

RZĘDNA TERENU	166.42	166.36
POKRYCIE RUR [m]	1.60	1.45
RZĘDNA OSI RUR	164.82	164.91
SPADEK	0.8%	
ŚREDNICA RUR	ø40 PVC	
ODLEGŁOŚĆ [m]	-10.2-	
DŁUGOŚĆ TRASY [m]	0	10.2
	W25	W25.1

Obiekt: <b>PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ</b> Szadkowice Ogrodzim, gm. Szadek dz. nr 366, 367, 387/1, 388, 391/19, 391/1, 391/2, 391/3, 391/5, 391/7, 391/9, 391/11, 391/12.	Faza: <b>PB</b>
	Skala: <b>1:100/1:100</b>
Nazwa rysunku:  <b>PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ DO DZ. 366</b>	Branża: <b>sanitarna</b>
	Data: <b>styczeń 2015r</b>
Projektował: inż. Tomasz Rydzyński, upr. nr LOD/1488/PWOS/10 Sprawdził: mgr inż. Rafał Rydzyński, upr. nr 141/01/WŁ	Nr rysunku:  <b>3.8</b>